



GHID DE INSTALARE

Mai jos puteți găsi instrucțiunile de instalare pentru a asigura o structură adecvată a sistemelor dvs. de tuburi de protecție

Instalații expuse

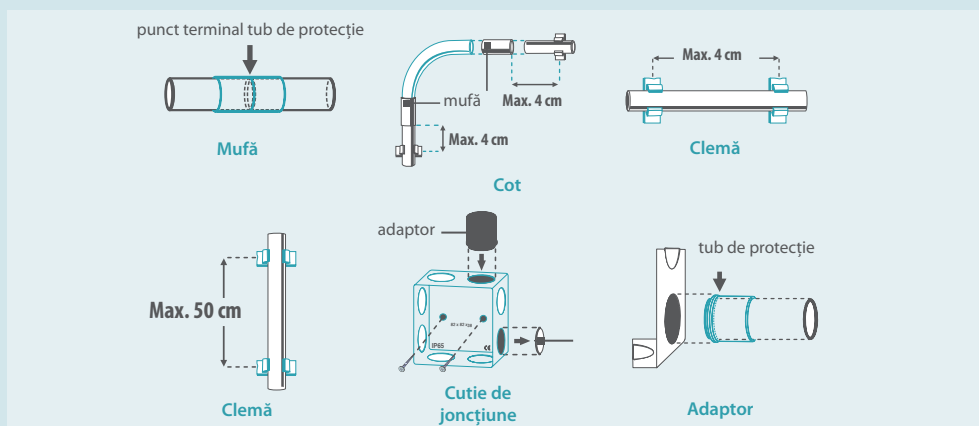

Instalații subterane îngropate (conform EN 1610)

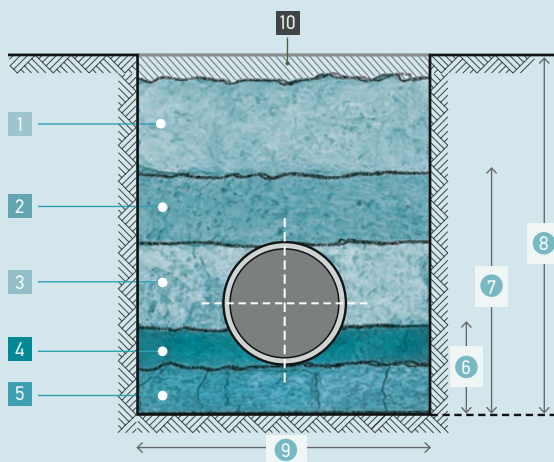

Descrierea zonelor de umplere a șanțurilor

1. Umplutură principală
2. Umplutură inițială
3. Umplutură laterală
4. Pat de așezare superior
5. Pat de așezare inferior
6. Adâncimea patului de așezare
7. Adâncimea de încorporare
8. Adâncimea șanțului de montaj
9. Lățimea șanțului de montaj
10. Partea inferioară a construcției drumului, dacă este prevăzută

Lățimea minimă recomandată a șanțului de montaj în raport cu diametrul exterior al tubului

Diametru nominal (DN)	Lățimea minimă a șanțului de montaj (OD + Xm)
≤ 225	OD + 0,4

OD: Diametru exterior

Mai multe informații privind dimensiunile șanțului, materialele pentru șanțuri, instalarea, depozitarea, amplasarea, conectarea, realizarea șanțurilor și inspecția sistemelor de tuburi subterane îngropate pot fi găsite în manualul tehnic al tuburilor cu perete dublu, la adresa www.kouvidis.com

Lățimea minimă recomandată a șanțului de montaj în raport cu adâncimea șanțului

Adâncimea șanțului de montaj (m)	Lățimea minimă a șanțului de montaj (m)
< 1	Nu este necesară lățimea minimă
$\geq 1 \leq 1.75$	0.80
$> 1.75 \leq 4.00$	0.90
> 4.00	1.00

Tuburi de protecție cu diametrul exterior OD de până la 200 mm